


## Mercato Tutelato

### Acquisti sul Mercato del Giorno Prima con profilo AU (\*)

domenica 04 febbraio 2018

| Zona          | Quantità (MWh) |    |                |                | Costo Medio (€/MWh) |    |              |              | Costo Totale zonale (mln euro) |
|---------------|----------------|----|----------------|----------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------------------------|
|               | F1             | F2 | F3             | Totale         | F1                  | F2 | F3           | Media        |                                |
| Nord          | -              | -  | 55.744         | 55.744         | -                   | -  | 47,47        | 47,47        | 2,646                          |
| Centro Nord   | -              | -  | 12.261         | 12.261         | -                   | -  | 47,67        | 47,67        | 0,585                          |
| Centro Sud    | -              | -  | 32.221         | 32.221         | -                   | -  | 47,54        | 47,54        | 1,532                          |
| Sud           | -              | -  | 17.554         | 17.554         | -                   | -  | 47,47        | 47,47        | 0,833                          |
| Sicilia       | -              | -  | 10.776         | 10.776         | -                   | -  | 49,87        | 49,87        | 0,537                          |
| Sardegna      | -              | -  | -              | -              | -                   | -  | -            | -            | 0,000                          |
| <b>Totale</b> | -              | -  | <b>128.557</b> | <b>128.557</b> | -                   | -  | <b>47,71</b> | <b>47,71</b> | <b>6,133</b>                   |

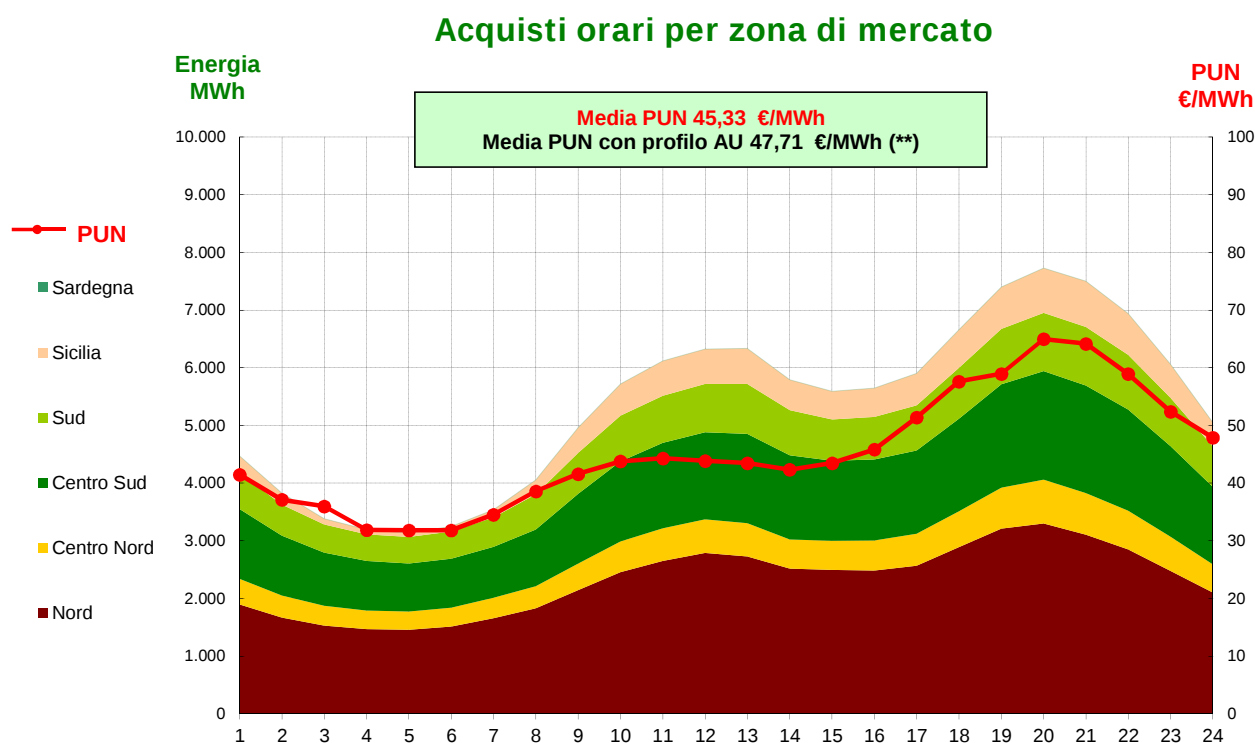

(\*) AU, a partire dal mese di dicembre 2008, ha modificato l'attribuzione "virtuale" dei contratti bilaterali nelle zone di mercato.

(\*\*) Calcolata sulla quantità di energia oraria acquistata da AU su MGP  
Il profilo di AU è caratterizzato da un consumo prevalente durante le ore di maggior carico