


## Mercato Tutelato

### Acquisti sul Mercato del Giorno Prima con profilo AU <sup>(\*)</sup>

domenica 09 giugno 2019

| Zona          | Quantità (MWh) |    |                |                | Costo Medio (€/MWh) |    |              |              | Costo Totale zonale (mln euro) |
|---------------|----------------|----|----------------|----------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------------------------|
|               | F1             | F2 | F3             | Totale         | F1                  | F2 | F3           | Media        |                                |
| Nord          | -              | -  | 39.009         | 39.009         | -                   | -  | 41,23        | 41,23        | 1,608                          |
| Centro Nord   | -              | -  | 9.860          | 9.860          | -                   | -  | 41,26        | 41,26        | 0,407                          |
| Centro Sud    | -              | -  | 26.040         | 26.040         | -                   | -  | 40,96        | 40,96        | 1,067                          |
| Sud           | -              | -  | 16.744         | 16.744         | -                   | -  | 40,89        | 40,89        | 0,685                          |
| Sicilia       | -              | -  | 12.762         | 12.762         | -                   | -  | 41,03        | 41,03        | 0,524                          |
| Sardegna      | -              | -  | 4.292          | 4.292          | -                   | -  | 41,45        | 41,45        | 0,178                          |
| <b>Totale</b> | -              | -  | <b>108.708</b> | <b>108.708</b> | -                   | -  | <b>41,10</b> | <b>41,10</b> | <b>4,468</b>                   |

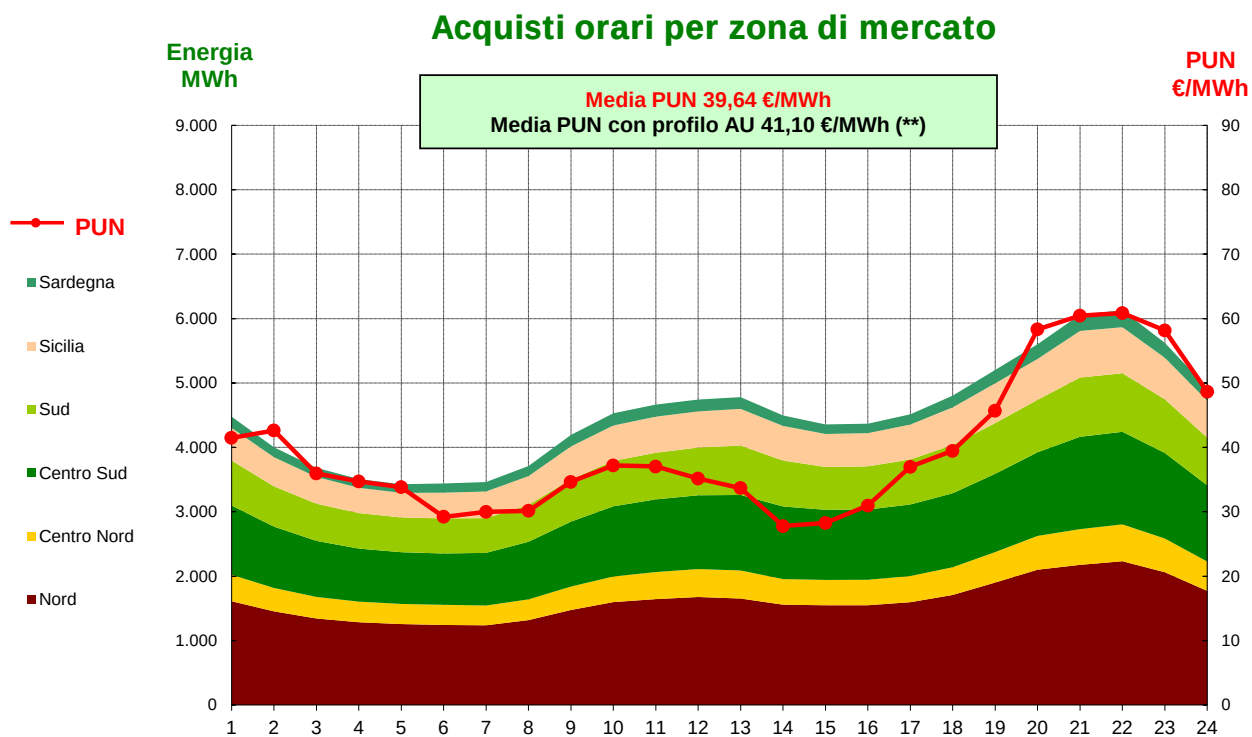

(\*) AU, a partire dal mese di dicembre 2008, ha modificato l'attribuzione "virtuale" dei contratti bilaterali nelle zone di mercato.

(\*\*) Calcolata sulla quantità di energia oraria acquistata da AU su MGP

Il profilo di AU è caratterizzato da un consumo prevalente durante le ore di maggior carico