


## Mercato Tutelato

### Acquisti sul Mercato del Giorno Prima con profilo AU (\*)

domenica 14 agosto 2011

| Zona          | Quantità (MWh) |    |                |                | Costo Medio (€/MWh) |    |              |              | Costo Totale zonale (mln euro) |
|---------------|----------------|----|----------------|----------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------------------------|
|               | F1             | F2 | F3             | Totale         | F1                  | F2 | F3           | Media        |                                |
| Nord          | -              | -  | 77.916         | 77.916         | -                   | -  | 72,86        | 72,86        | 5,677                          |
| Centro Nord   | -              | -  | 1.129          | 1.129          | -                   | -  | 101,81       | -            | 0,115                          |
| Centro Sud    | -              | -  | 27.472         | 27.472         | -                   | -  | 79,25        | 79,25        | 2,177                          |
| Sud           | -              | -  | -              | -              | -                   | -  | -            | -            | 0,000                          |
| Sicilia       | -              | -  | -              | -              | -                   | -  | -            | -            | 0,000                          |
| Sardegna      | -              | -  | -              | -              | -                   | -  | -            | -            | 0,000                          |
| <b>Totale</b> | -              | -  | <b>106.517</b> | <b>106.517</b> | -                   | -  | <b>74,82</b> | <b>74,82</b> | <b>7,969</b>                   |

### Acquisti orari per zona di mercato

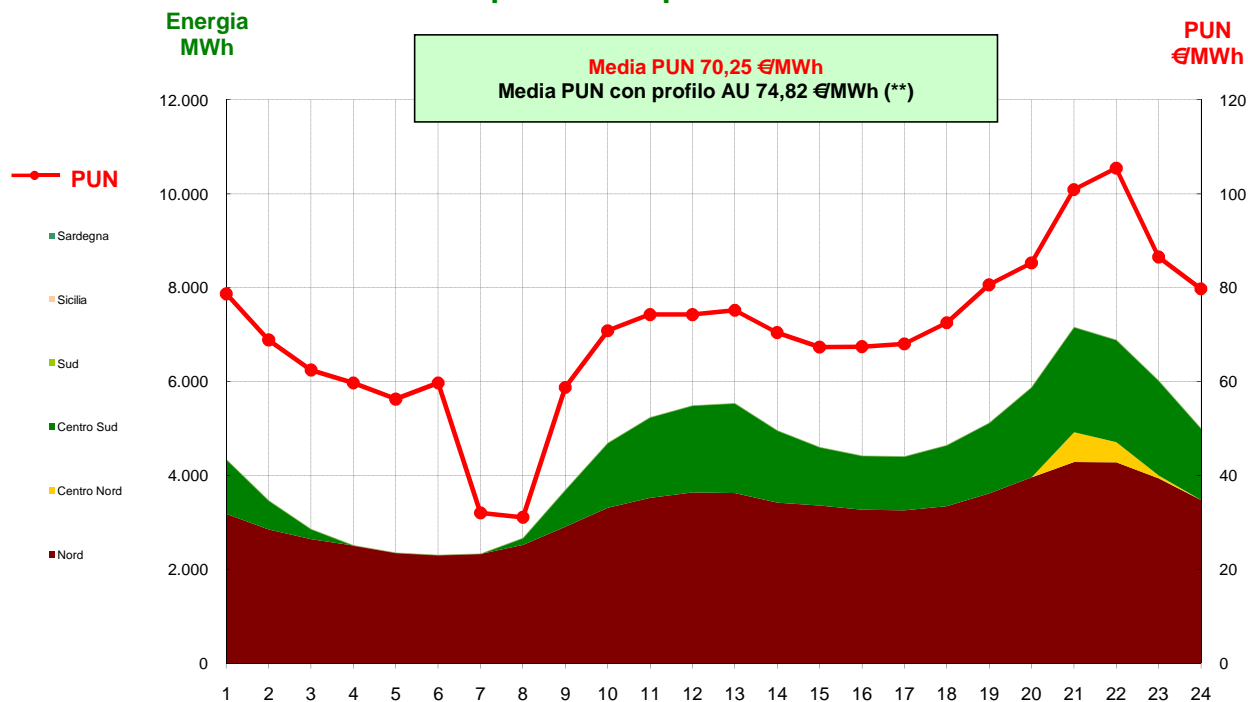

(\*) AU, a partire dal mese di dicembre, ha modificato l'attribuzione "virtuale" dei contratti bilaterali nelle zone di mercato.

(\*\*) Calcolata sulla quantità di energia oraria acquistata da AU su MGP

Il profilo di AU è caratterizzato da un consumo prevalente durante le ore di maggior carico