


## Mercato Tutelato

### Acquisti sul Mercato del Giorno Prima con profilo AU (\*)

domenica 20 marzo 2016

| Zona          | Quantità (MWh) |    |               |               | Costo Medio (€/MWh) |    |              |              | Costo Totale zonale (mln euro) |
|---------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------------|----|--------------|--------------|--------------------------------|
|               | F1             | F2 | F3            | Totale        | F1                  | F2 | F3           | Media        |                                |
| Nord          | -              | -  | 57.505        | 57.505        | -                   | -  | 33,11        | 33,11        | 1,904                          |
| Centro Nord   | -              | -  | 8.063         | 8.063         | -                   | -  | 36,59        | 36,59        | 0,295                          |
| Centro Sud    | -              | -  | 30.426        | 30.426        | -                   | -  | 33,75        | 33,75        | 1,027                          |
| Sud           | -              | -  | 1.447         | 1.447         | -                   | -  | 42,35        | 42,35        | 0,061                          |
| Sicilia       | -              | -  | -             | -             | -                   | -  | -            | -            | 0,000                          |
| Sardegna      | -              | -  | -             | -             | -                   | -  | -            | -            | 0,000                          |
| <b>Totale</b> | -              | -  | <b>97.441</b> | <b>97.441</b> | -                   | -  | <b>33,73</b> | <b>33,73</b> | <b>3,287</b>                   |

### Acquisti orari per zona di mercato

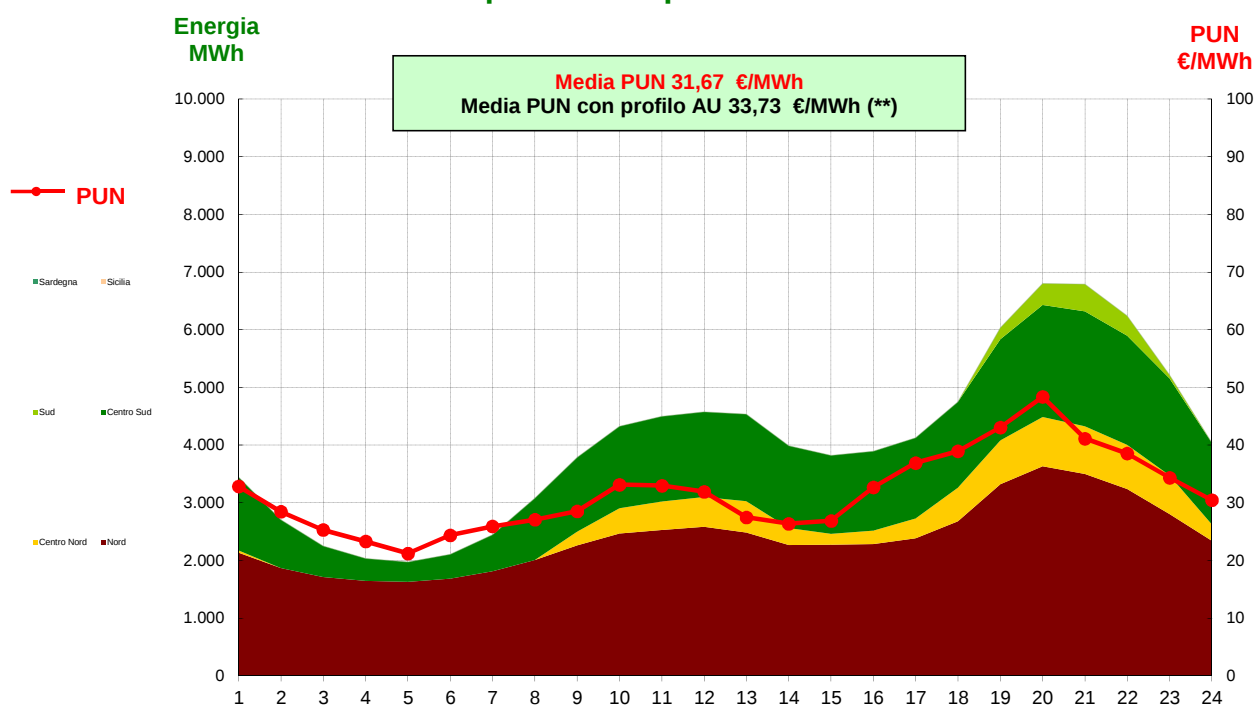

(\*) AU, a partire dal mese di dicembre 2008, ha modificato l'attribuzione "virtuale" dei contratti bilaterali nelle zone di mercato.

(\*\*) Calcolata sulla quantità di energia oraria acquistata da AU su MGP  
Il profilo di AU è caratterizzato da un consumo prevalente durante le ore di maggior carico